

Inhalt

1. Einleitung	1
2. Alarm auslösende Betriebszustände	2
3. Verhalten bei Brandausbrüchen	2
4. Verhalten bei über die Kanalisation ankommenden, wassergefährdenden Stoffen	3
5. Meldekette AZV	3
6. Meldekette Verbandsgemeinden	4
7. Kontaktdaten Gemeinde	5
8. Fließzeiten und Kanalisationspläne	7
9. Annahme von Löschwasser auf der Kläranlage	7


1. Einleitung

Der Abwasserzweckverband betreibt 70 km größtenteils überörtlich verlaufende Schmutzwasserkanäle, über 20 Abwasserfunktionsbauwerke und eine zentrale Kläranlage mit 114.000 EW am Standort Breisach-Grezhausen. Das Verbandsnetz sowie die Mitgliedergemeinden sind aus nachfolgender Grafik ersichtlich. Der Verlauf des Abwasservorflutkanals, welcher behandeltes Abwasser der Kläranlagen Neuenburg, Grißheim und Grezhausen sammelt und unterhalb Breisachs in den Rhein einleitet, ist in blauer Farbe dargestellt. Der AZV Staufener Bucht trägt Verantwortung für die überörtliche Kanalisation, Kläranlage und deren Einleitung in das Gewässer. Innerhalb der Ortsgrenzen sind in der Regel die Gemeinden für die Entwässerung zuständig.

Alarmplan für Abwasserzweckverband Stauffer Bucht und Abwasservorflutkanal Neuenburg - Breisach

— Abwasservorflutkanal

— Verbandskanal AZV Stauffer Bucht

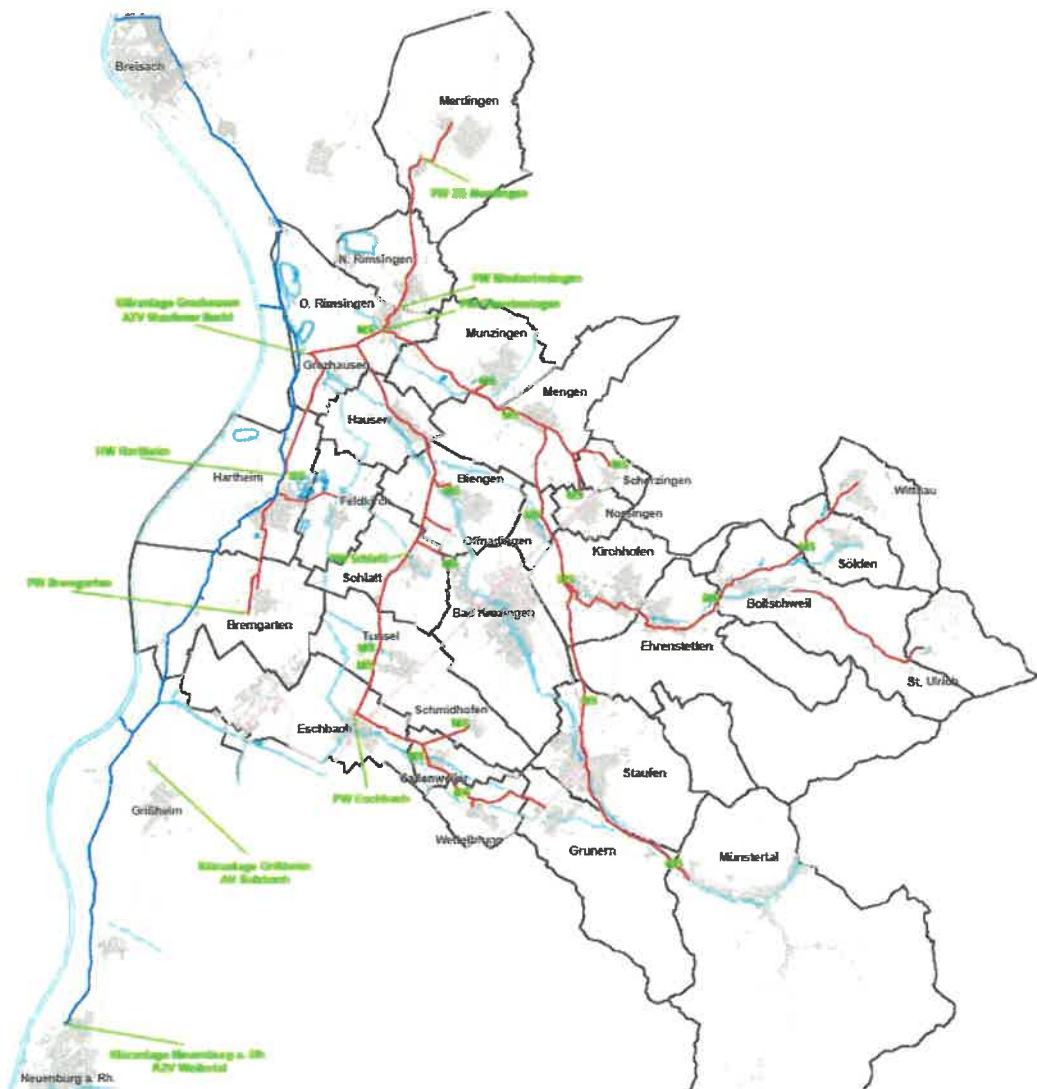

2. Alarm auslösende Betriebszustände

- Unfälle mit (wassergefährdenden) Stoffmengen, die im Verbandsgebiet in die Abwasserkanäle gelangen können
- Austritt von Abwasser aus Anlagen des Verbandes
- Brandausbrüche auf der Kläranlage oder Bauwerken im Kanalnetz
- Betriebsstörungen auf der Kläranlage, die zur Verunreinigung des Vorfluters führen können
- Unfälle auf der Kläranlage mit schweren Verletzungen von Personen

3. Verhalten bei Brandausbrüchen

- Alarmierung/Evakuierung von Personen in betroffenen Bereichen
- Feuerwehr alarmieren!
- Betriebsleiter informieren!
- Rettungsdienst anfordern (bei Verletzten)!
- Hilfe von Mitarbeitern anfordern!
- Technische Verbandsleitung informieren!

4. Verhalten bei über die Kanalisation ankommenden, wassergefährdenden Stoffen

- Betriebsleiter informieren!
- Technische Verbandsleitung informieren!
- Wassergefährdende Stoffe in das Multifunktionsbecken leiten – keinesfalls abschlagen!
- Rückstellproben ziehen
- Die weitere Behandlung des mit wassergefährdenden Stoffen versetzten Abwassers wird von der technischen Verbandsleitung festgelegt
- Die Information der Aufsichtsbehörden erfolgt durch den technischen Geschäftsführer
- Kanalisationspläne liegen digital vor
- Fließzeittabelle im Anhang

5. Meldekette AZV

5.1. Dienstzeiten auf der Kläranlage

Telefon Kläranlage:	+49 7633 92339-200
Mo. – Do.	07:30 Uhr – 18:00 Uhr
Fr.	07:30 Uhr – 16:00 Uhr
Sa.	08:00 Uhr – 11:00 Uhr
So. und Feiertag	08:00 Uhr – 11:00 Uhr

5.2. Kontaktdaten während der Dienstzeiten

Technisches Büro

Abwasserzweckverband Staufener Bucht, Technisches Verbandsbüro, Im Unteren Stollen 6,
79189 Bad Krozingen, Tel. 07633 / 92339-0, Fax 07633 / 92339-150, info@azv-staufener-bucht.de

Kläranlage Staufener Bucht

Bruchacker 1, 79206-Breisach-Grezhausen, Tel. 07633 / 92339-200

5.3. Alarmmeldung außerhalb der Dienstzeiten und Notrufnummern

Die jeweils diensthabende Bereitschaftsperson ist erreichbar über
Bereitschaft: +49 171 2016592

5.4. Betriebsleitung

Abwassermeister Ricardo Burgert,

Telefon dienstlich:	+49 7633 92339-222
Telefon dienstlich mobil:	+49 170 9741921
Telefon privat mobil:	+49 157 33085605
E-Mail:	ricardo.burgert@azv-staufener-bucht.de

5.5. Sachgebietsleitung Kanal

Derzeit nicht belegt, siehe „Technische Verbandsleitung“.

5.6. Technische Verbandsleitung

Dipl. Ing. (FH) Michael Hacker,

Telefon dienstlich:	+49 7633 92339-0
Telefon privat:	+49 7681 23824
Telefon mobil:	+49 170 3410559
E-Mail:	michael.hacker@azv-staufener-bucht.de

6. Meldekette Verbandsgemeinden

6.1. Notrufe

Rettungsleitstelle: 112

6.2. Retten – Löschen und Bergen

Gesamtkommandant Herr Böhme, Breisach:

Telefon mobil: +49 170 5775215

Telefon privat: +49 7667 80849

Feuerwehrgerätehaus Breisach: +49 7667 9110-0

6.3. Sicherheit – Straßenverkehr und Einbruch

Der Streifendienst ist zu benachrichtigen bei Einbruchmeldung auf der Kläranlage. Die Anlage darf nicht alleine, vor Eintreffen der Polizei betreten werden!

Polizei 110

Polizeidienststelle Breisach, Bahnhofstr. 9, +49 7667 9117-0

6.4. Störungen

Die badenovaNETZE GmbH ist bei Gefahr für die elektrischen Anlagen auf der Kläranlage wegen Hauptstromabschaltung zu alarmieren. Dies gilt auch für totalen Stromausfall und bei Notstrombetrieb.

badenova - Breisach – Störungsdienst, Strom- und Notstromversorgung sowie allg. Störungen

Allgemeine Störungen, Mo. – So. +49 800 2767767

Service-Center: +49 800 279 10 20

6.5. Behörden

Meldungen an die Behörden gehen grundsätzlich von der Geschäftsführung und im Vertretungsfall von den Betriebsleitungen Kanal oder Kläranlage

Bei Betroffenheit des Rheins oder der KA Staufener Bucht: Regierungspräsidium Freiburg

Bei Betroffenheit der Einzugsgebiete, einschließlich Kläranlagen Grißheim und Neuenburg: Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald (siehe auch [Alarmplan für Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen, Juni 2022](#))

Weitere Behörden werden in Absprache mit den vorgenannten Behörden im Einzelfall kontaktiert.

Bei Kläranlage Betriebsstörungen: LRA Breisgau-Hochschwarzwald

Kontakt Telefon 0761 2187-0

Fax 0761 2187-9999

E-Mail wasserundboden@lkbh.de

Rufbereitschaft: 0151-1201 5611 oder 0151-1201 5612

Alarmplan für Abwasserzweckverband Staufener Bucht und Abwasservorflutkanal Neuenburg - Breisach

7. Kontaktdaten Gemeinde

7.1. Bad Krozingen

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Bauhofmitarbeiter, Herr Beckert | +49 173 6570489 |
| 2. Bereitschaft Trinkwasser | +49 171 3635840 |
| 3. Wassermeister, Frank Lehmann | +49 172 1502295 |

7.2. Bollschweil

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Bauhofleiter Stefan Schweizer | +49 171 4922033 |
|----------------------------------|-----------------|

7.3. Breisach, OT Ober-/Niederrimsingen, Grezhausen

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Geschäftszeiten Mo-Do 7.00-16.30 | +49 7667 / 7070 |
| 2. Bereitschaft | +49 1514 3102013 |

7.4. Ehrenkirchen

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Norbert Martens | +49 7633 804 32 |
| | +49 175 5609714 |

7.5. Eschbach

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Bauhofleiter Andreas Kirner | +49 1515 4455181 |
|--------------------------------|------------------|

7.6. Gewerbepark Breisgau

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Franz-Josef Fischer, Bauhofleiter | +49 170 2347620 |
| 2. Markus Riesterer, Verbandsdirektor | +49 173 6636860 |

7.7. Hartheim

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Arno Gassert | +49 7633 9105 – 21 |
| | +49 174 3871513 |
| 2. Bereitschaft | +49 151 65474145 |

7.8. Heitersheim, OT Gallenweiler

- | | |
|--|------------------|
| 1. Bauhofleiter Markus Völker (Stauwärter HRB) | +49 1515 5164972 |
| 2. Stellv. Stauwärter Marco Vogel | +49 163 3728913 |

7.9. Münstertal

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Markus Reber, Bauamtstechniker | +49 7636 707 33 |
| geschäftlich | +49 171 3180839 |
| privat | +49 171 5386168 |
| 2. Martin Steiger, Bauhofleiter | +49 7636 791032 |
| | +49 160 8982827 |

7.10. Freiburg-Munzingen

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| Allgemeine Störungen, Mo. – So. | +49 800 2767767 |
| Service-Center: | +49 7667 907-0 |

Alarmplan für Abwasserzweckverband Staufener Bucht und Abwasservorflutkanal Neuenburg - Breisach

7.11. Merdingen

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Bereitschaft | +49 151 72703912 |
| 2. Ralf Reber, Bauamt | +49 7668 909411 |

7.12. Schallstadt, OT Mengen

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Jürgen Brauer, Bauhofleiter | +49 7664- 40357 0 |
| geschäftlich | +49 170 631 3881 |
| Privat | +49 160 9016 6029 |

7.13. Sölden

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bauhofleiter Bernhard Wetzel | +49 173 6636861 |
| 2. Bürgermeister Markus Rees | +49 173 9069653 (größeren Ereignisse) |

7.14. Staufen

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Hauptamtsleiterin Isabella Schuhmann | +49 7633 805 – 25 |
| | +49 1520 8565051 |
| 2. Bauhofleiter Markus Pfefferle | +49 170 9104030 |
| 3. Bauamtsleiter Michael Kübler | +49 7633 805 – 40 |

7.15. Wittnau

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Hauptamtsleiter Thomas Egloff | +49 761 456479-11 |
| | +49 175 222 77 82 |
| 2. Bauhofleiter Thomas Lorenz | +49 172 6194193 |
| 3. Stellv. Bauhofleiter Felix Würger | +49 160 901 32 337 |

7.16. AZV Weilertal

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Kläranlage Neuenburg, tagsüber | +49 7631 7941 0 |
| 2. Bernhard Maier, Betriebsleiter/Schicht | +49 171 6923828 |
| 3. Bereitschaft | +49 152- 26253013 |

7.17. AV Sulzbach

- | | |
|---|------------------|
| 1. Sascha Rudolph, Betriebsleiter | +49 171 3873691 |
| 2. Stefan Griesbaum, stellv. Betriebsleiter | +49 171 3874189 |
| 3. Martin Gekeler, Techn. Leiter | +49 151 55164970 |

8. Fließzeiten und Kanalisationspläne

Die Mitgliedsgemeinden im Einzugsgebiet sind angehalten elektronisch und auf Papier jederzeit Auskunft über den aktuellen Kanalbestand und Einleitungsstellen in öffentliche Gewässer oder den Verbandskanal geben zu können. In regelmäßigen zeitlichen Abständen aktualisiert der AZV Staufener Bucht die Kanalisationslagepläne seiner Mitgliedsgemeinden im Einzugsgebiet. Diese Pläne erheben nicht den Anspruch der Tagesaktualität.

Es gelten im Trockenwetterfall die in der Anlage aufgeführten Fließzeiten von den Übergabestellen (Messbauwerke) der Gemeinden bis zur Kläranlage. Im Regenwetterfall können sich diese Werte halbieren.

9. Annahme von Löschwasser auf der Kläranlage

Belastetes Löschwasser wie zum Beispiel mit Chemikalien oder Öl wird auf der Verbandskläranlage angenommen. Die Kosten für die Annahme und Reinigung werden der Gemeinde/Feuerwehr in Rechnung gestellt.

Bad Krozingen, Februar 2026

 2.3.2026

Anhang: Fließzeiten zur Kläranlage

V:\AZV\0 Verwaltung\0.03 Zusammenarbeit mit Dritten\01 Alarmplan\20170201 Kanaldaten.xlsx

<i>Strang</i>	<i>Messtation</i>	<i>Qs Ortsausgang</i>	<i>Qs EZG</i>	<i>Fließzeit</i>
1	MS Munzingen	112,00 l/s	9,10 l/s	1:26
1	MS Mengen	102,90 l/s	7,30 l/s	1:42
1	MS Norsingen	4,10 l/s	4,10 l/s	2:25
1	MS Scherzingen	4,80 l/s	0,70 l/s	2:26
1	MS Offnadingen	90,80 l/s	1,60 l/s	2:31
1	MS Ehrenkirchen	89,20 l/s	18,60 l/s	3:00
1	MS Bollschweil	15,20 l/s	8,00 l/s	4:23
1	MS Sölden	7,20 l/s	3,20 l/s	5:13
1	EZG Wittnau	4,00 l/s	4,00 l/s	5:46
2	EZG Hausen	125,60 l/s	6,60 l/s	0:47
2	MS Biengen	119,00 l/s	11,30 l/s	1:35
2	EZG Dottighofen	107,70 l/s	0,10 l/s	1:53
2	PW- MS Schlatt	40,10 l/s	3,80 l/s	1:57
2	MS Bad Krozingen	107,60 l/s	67,50 l/s	2:02
2	MS Tunsel 1	36,30 l/s	3,80 l/s	2:41
2	MS Tunsel 2	32,50 l/s	1,20 l/s	2:46
2	PW Eschbach	25,70 l/s	15,00 l/s	3:10
2	MS Gallenweiler	7,40 l/s	2,00 l/s	3:44
2	MS Schmidhofen	10,70 l/s	3,30 l/s	3:59
2	MS Wettelbrunn	5,40 l/s	2,20 l/s	4:09
2	EZG Grunern	3,20 l/s	3,20 l/s	4:44
3	EZG Grezhausen	25,30 l/s	0,30 l/s	0:07
3	RÜB Hartheim	25,00 l/s		0:54
3	EZG Feldkirch	2,40 l/s	2,40 l/s	1:28
3	PW- und MS Bremgarten	1,20 l/s	1,20 l/s	1:57
4	MS Staufen	55,40 l/s	32,80 l/s	3:54
4	MS Münstertal	22,60 l/s	22,60 l/s	5:15
5	PW Oberrimsingen	50,00 l/s		0:31
5	PW Niederrimsingen	30,00 l/s	3,10 l/s	0:44
5	PW- und MS ZG Merdingen	15 ?	20 ?	1:40
5	PW Alte Kläranlage	15,00 l/s		2:05